


## 生産中止のお知らせ

2015年5月をもちましてSSP-42/N42が生産終了になりました。今後SSP-42/N42を交換される際はSSP-52MT/N52MTをご使用下さいますようお願い致します。

## 生産中止機種と後継機種の比較

SSP-42に比べ後継製品のSSP-52は横幅が狭くなり、SSP-42の切欠きにはそのまま取付ける事は出来ません。

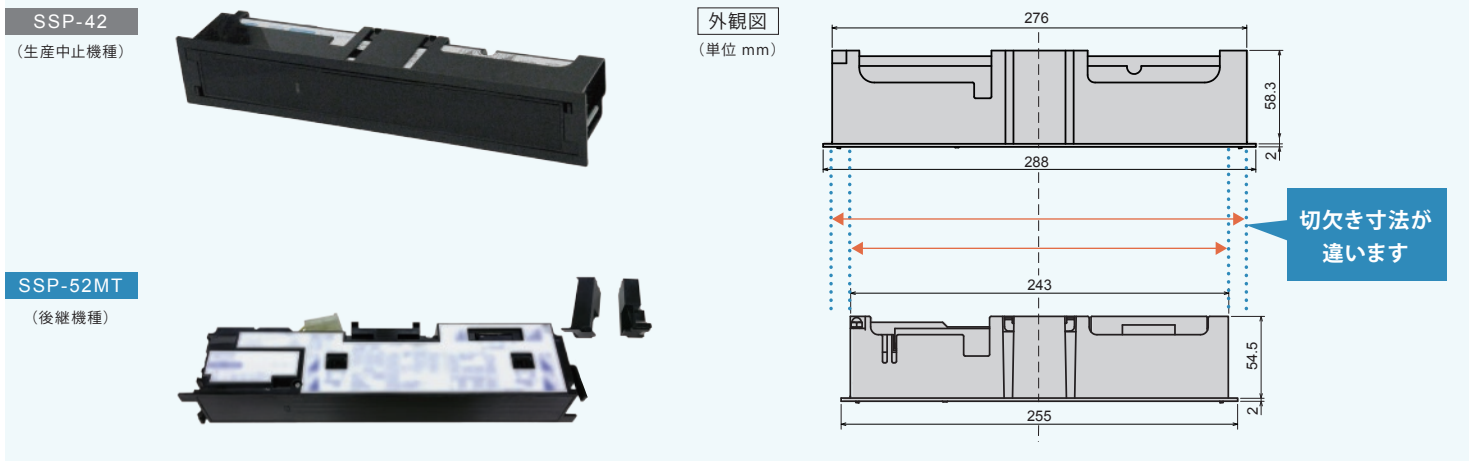


## 交換の際の注意事項

SSP-42を取り外す前に必ずご確認ください。


## SSP-42交換の際の製品構成

交換対応はSSP-42の外筒と後継製品のSSP-52MT (取付ブラケット付) の組み合わせで行なっております。

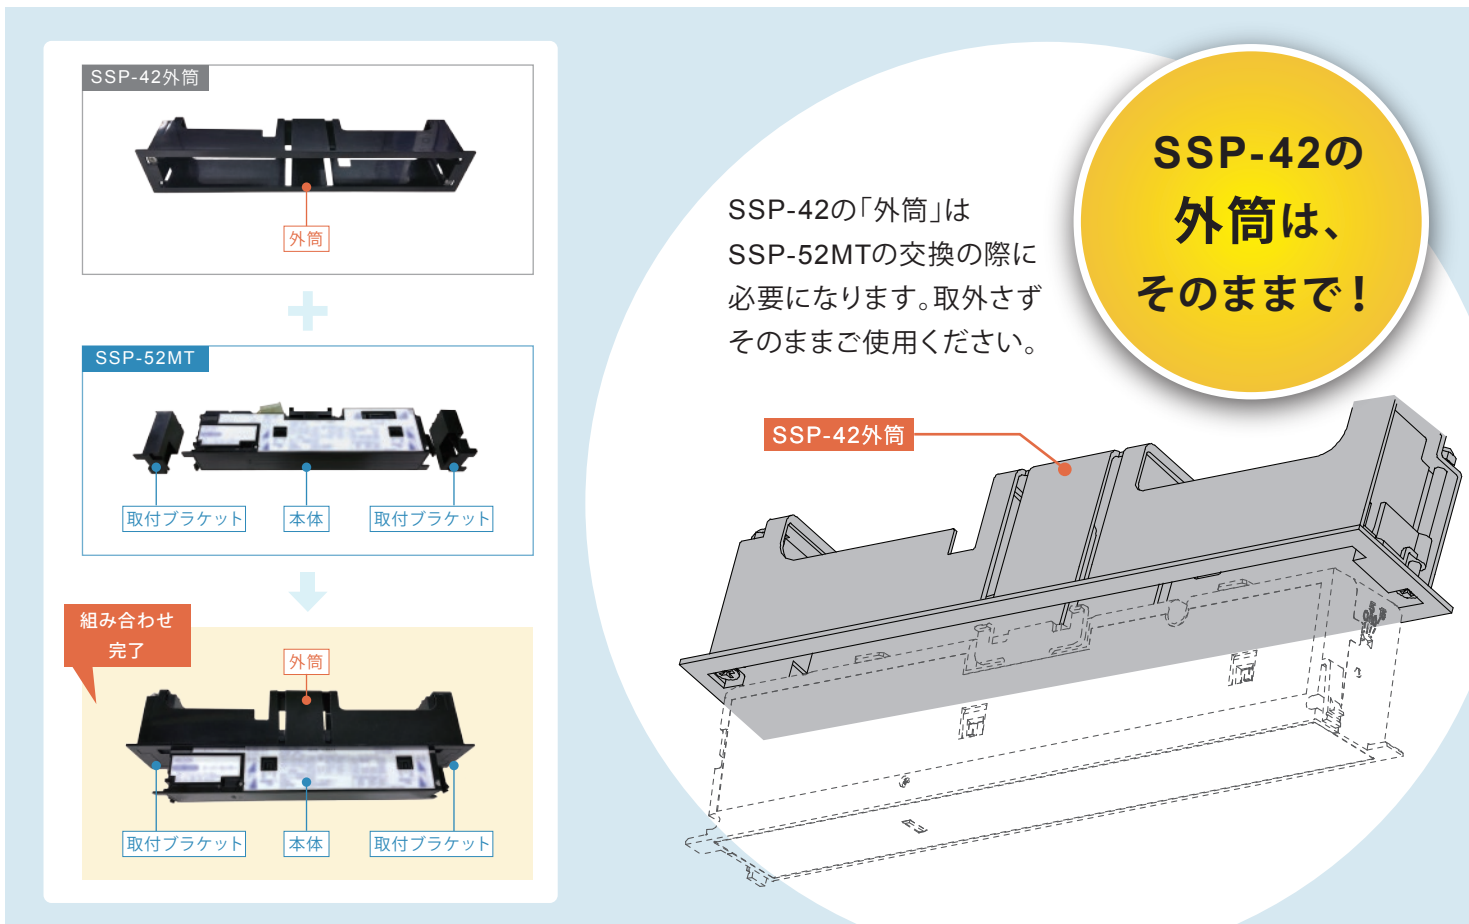


後継機種SSP-52MTの設置の手順をご説明します。


**STEP1 SSP-42外筒から本体を取外してください**

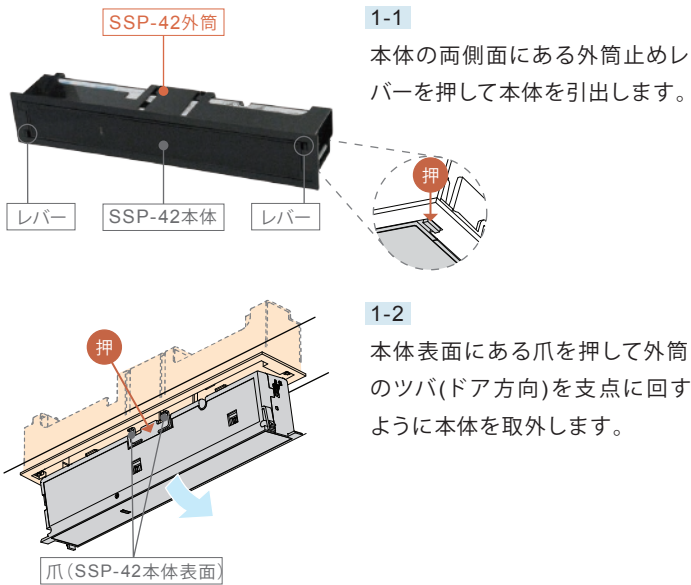


**STEP2 SSP-42外筒に取付ブラケットを取付けてください**

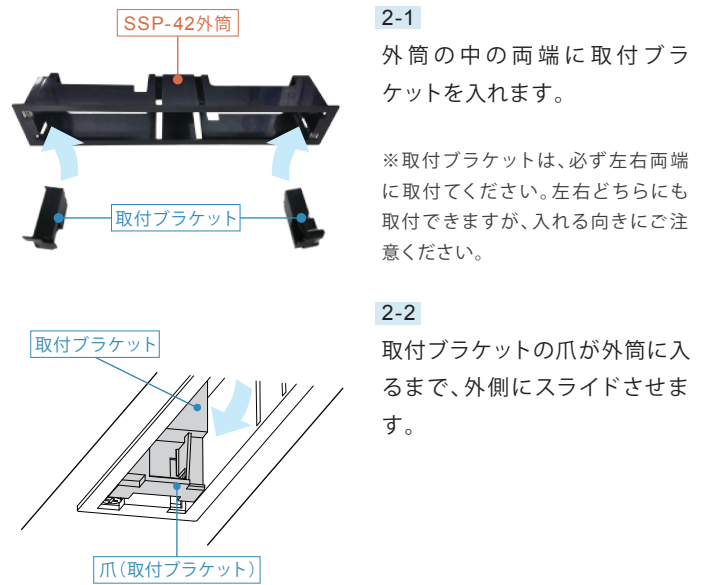


**STEP3 SSP-52MT本体の設定を行なってください**

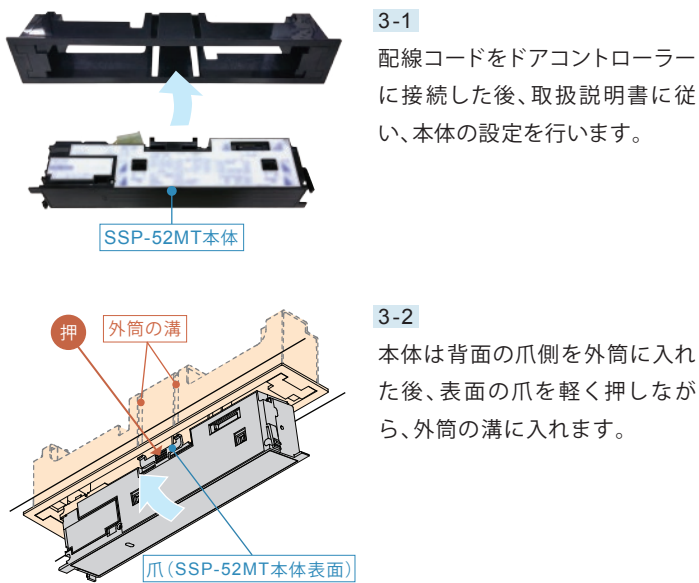

**STEP4 SSP-52MT本体を外筒に取付けてください**

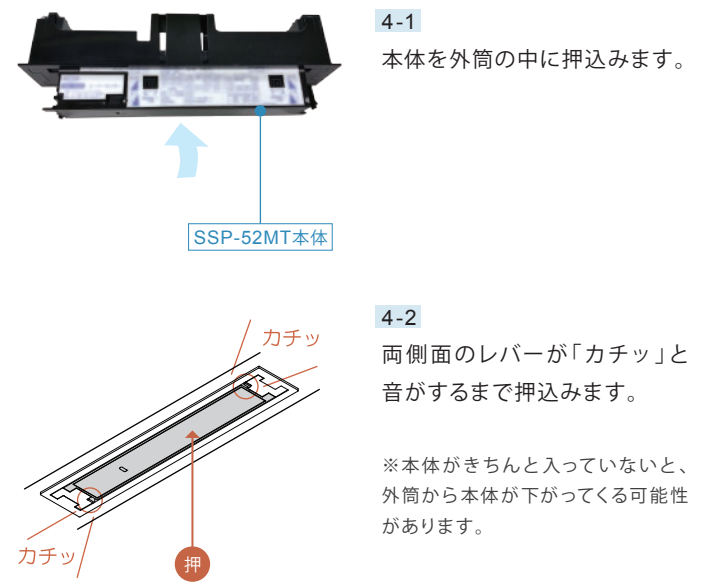

**補足 取付ブラケットの取外し方法**

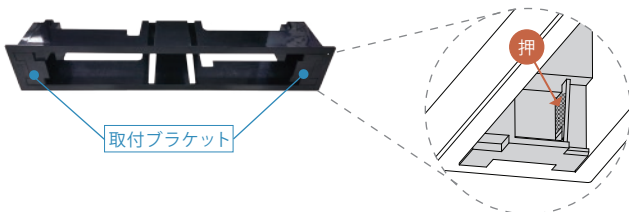

まず外筒からセンサー本体を取外します。次に左図の矢印の指す面を押すと爪が外れ、取付ブラケットを取外することができます。

※本体の取外し方はSTEP1を参照してください。



●お問い合わせは: